


Sitio de Medición: Unidad Educativa San Marcos

Promedio diario de concentración PM 2.5 e Índice de Calidad del Aire (ICA)

Límite máximo permisible: 37ug/m3

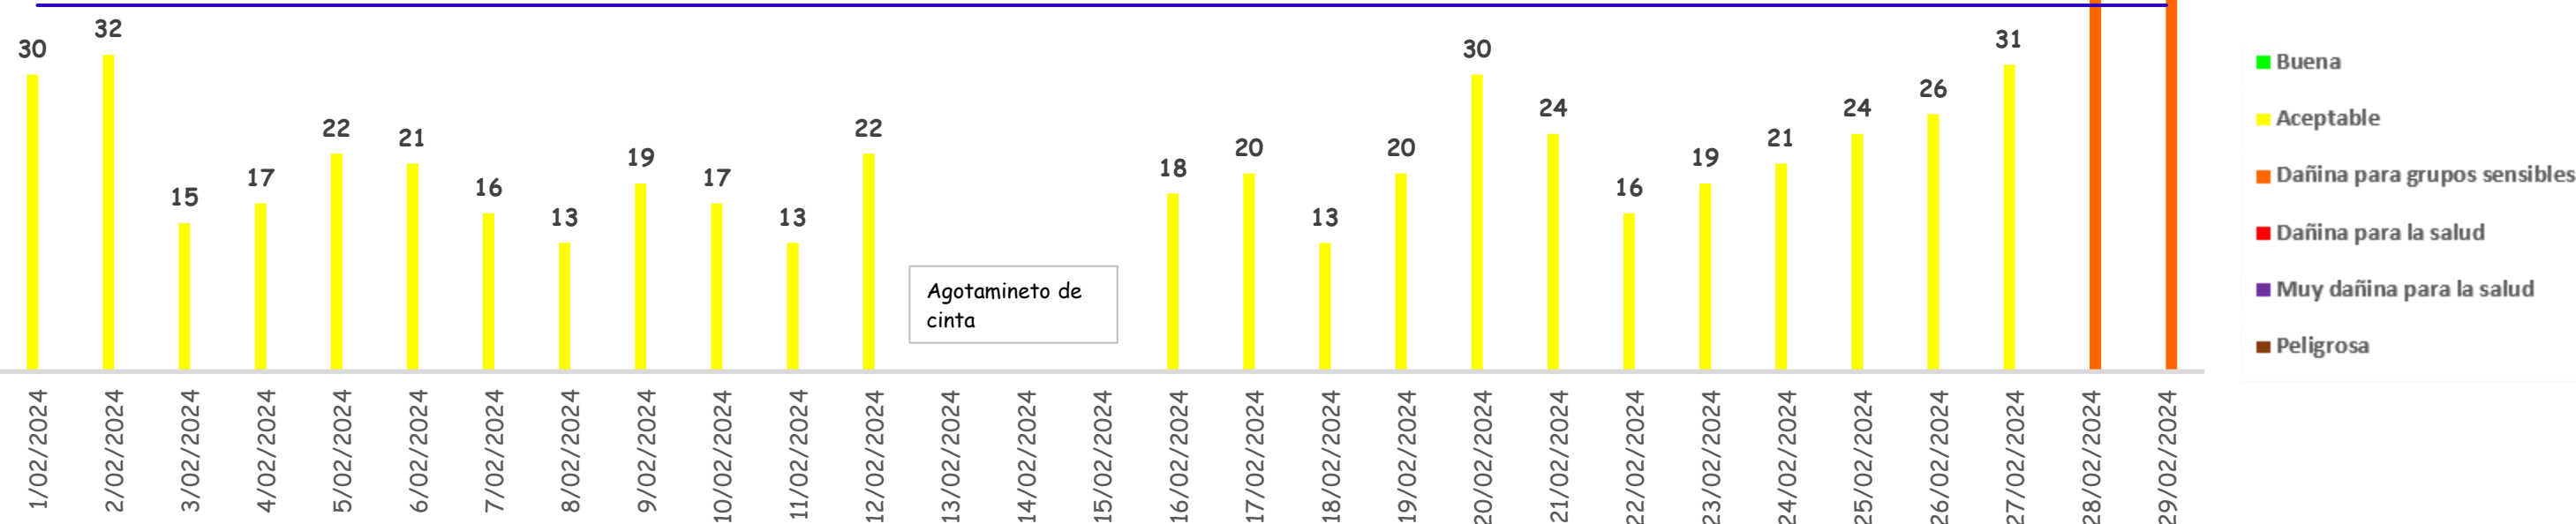

Durante el mes de febrero se presentaron 24 días en los cuales se registró una calidad de aire aceptable, y 2 días con índice de calidad de aire Dañina para grupos sensibles, siendo el día 29 de febrero el de mayor concentración reportada con 42 ug/m3, durante dos días consecutivos de los días monitoreados se superó el límite máximo permisible establecido por la Resolución 2254 de 2017 para un periodo de exposición de 24 horas. Durante este mes se presentó agotamiento de cinta.

Temperatura [°C]




Max: 35,9
Prom: 25,7
Min: 18,2

Humedad [%]




Max: 57,0
Prom: 37,1
Min: 19,0

Velocidad del Viento [m/s]




Max: 4,2
Prom: 0,8
Min: 0,0

CONSOLIDADO DE CALIDAD DE AIRE 2024 01 DE ENERO - 29 DE FEBRERO

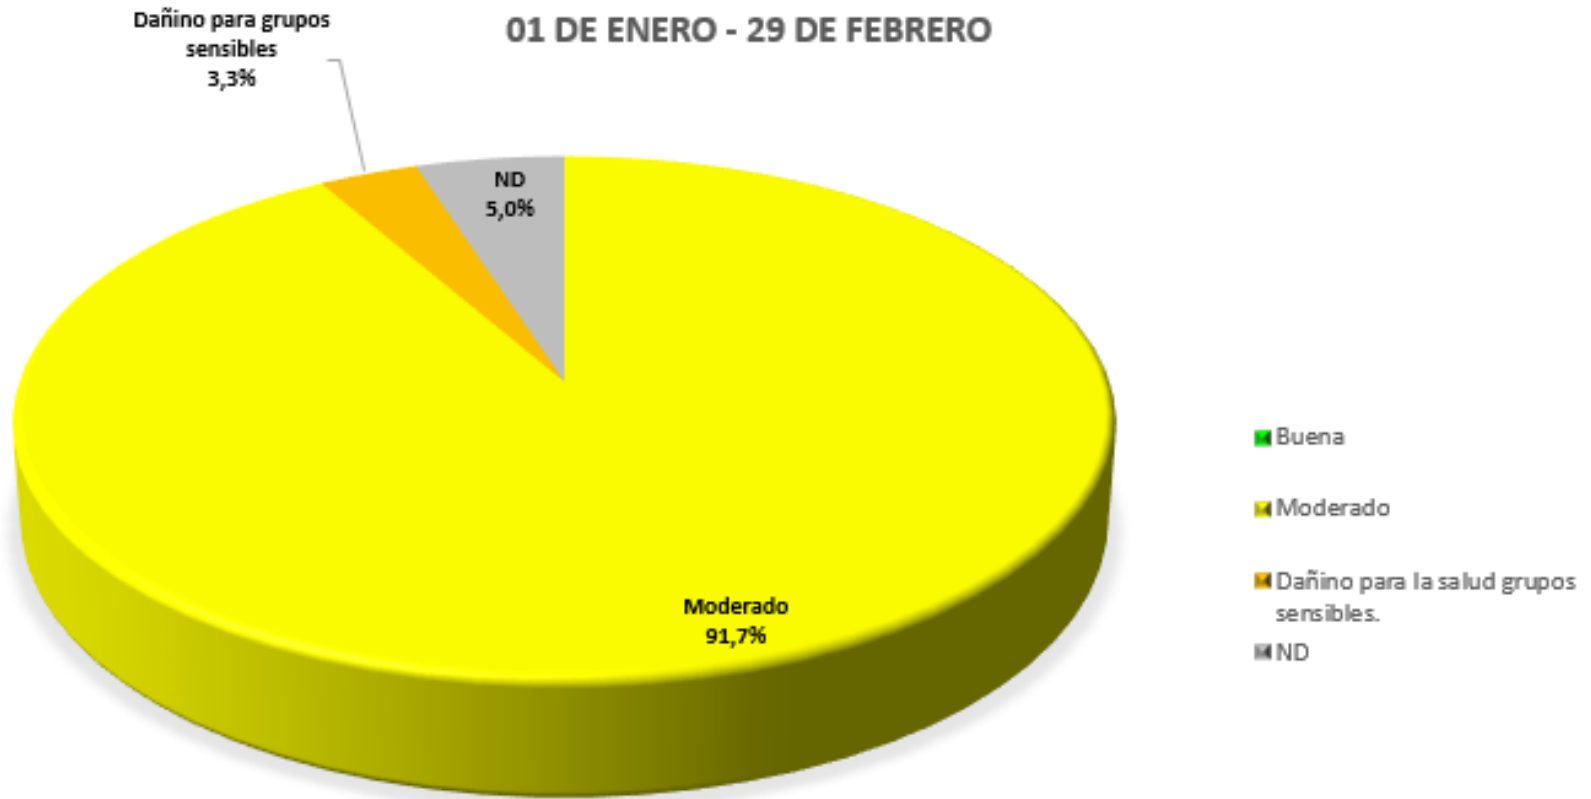

CONSOLIDADO DE CALIDAD DE AIRE 2024
01 DE ENERO - 29 DE FEBRERO

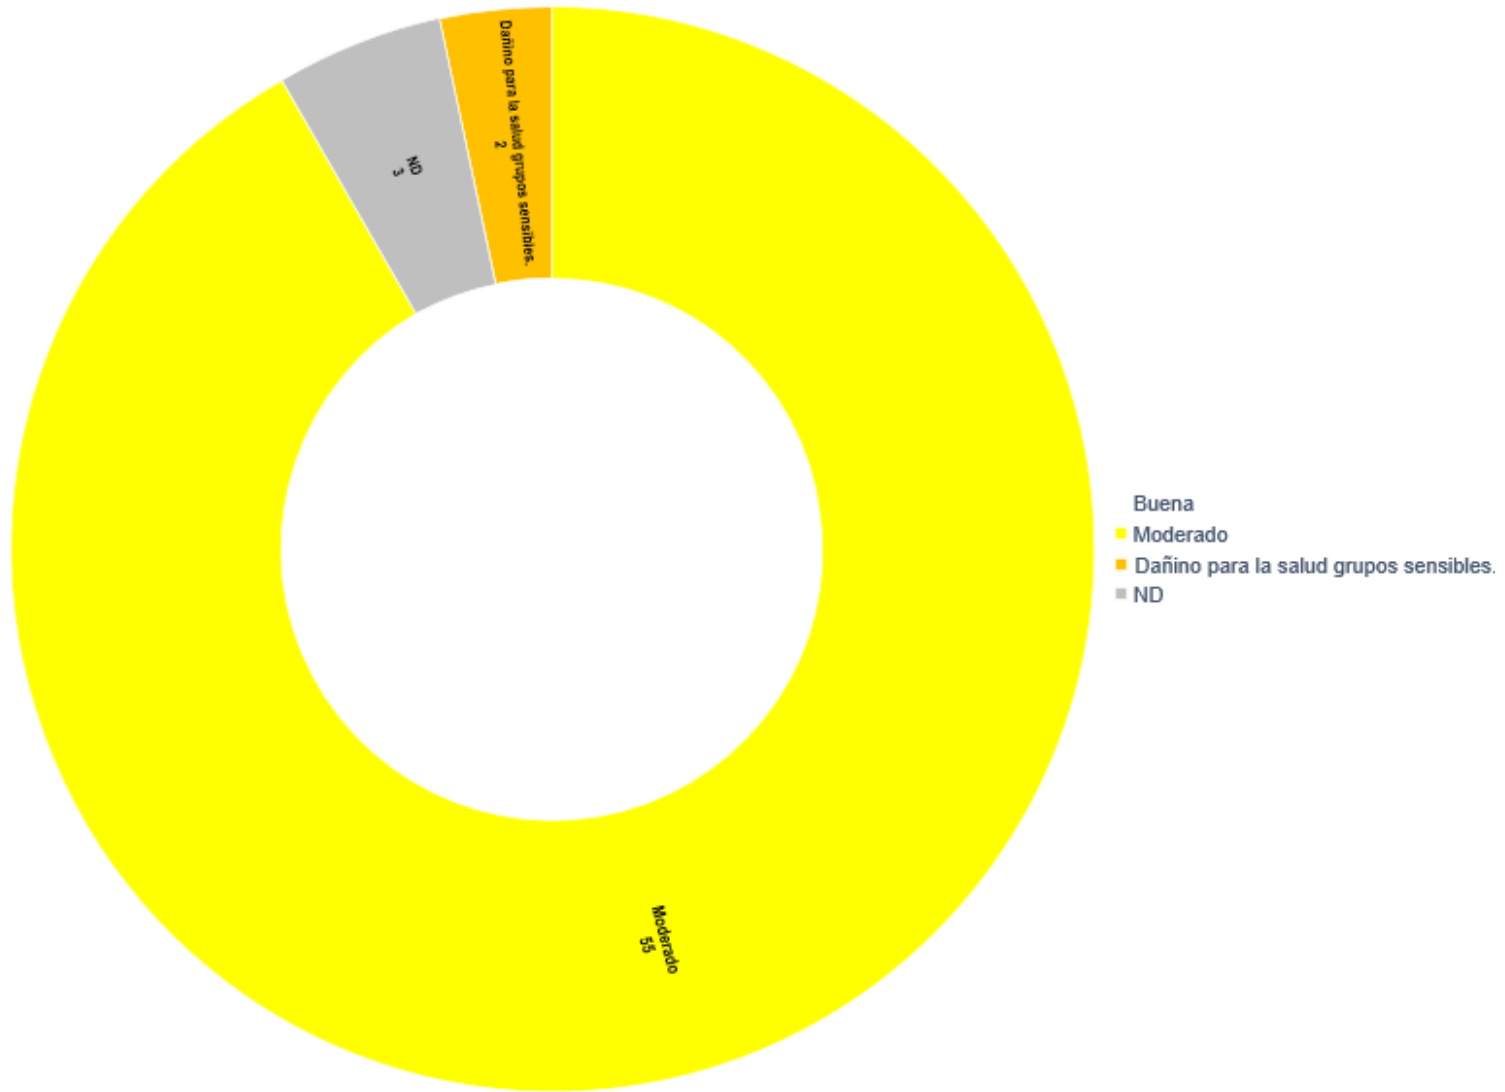

Promedio diario de Concentración PM2.5 e ICA

Febrero																												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Temperatura [°C]

Convenciones

Institución Educativa Jose Manuel Restrepo


ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Buena
Moderada

Secretaría de Medio Ambiente de Envigado


ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	ND	ND	ND	ND	ND	28	26	ND	ND	ND	ND	24	18	11	14	17	21	22	29	38	37
----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Dañina para salud de grupos sensibles
Dañina para la salud

Colegio Leonardo Da Vinci

29	35	9	17	18	14	14	7	14	12	10	17	22	18	17	14	14	10	17	24	22	11	15	18	22	28	ND	ND	ND
----	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Muy dañina para la salud
ND Dato no disponible

Corporación Crear Unidos

Equipo instalado el día 27 de febrero																										35	50	50
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----

